


## システム構成図

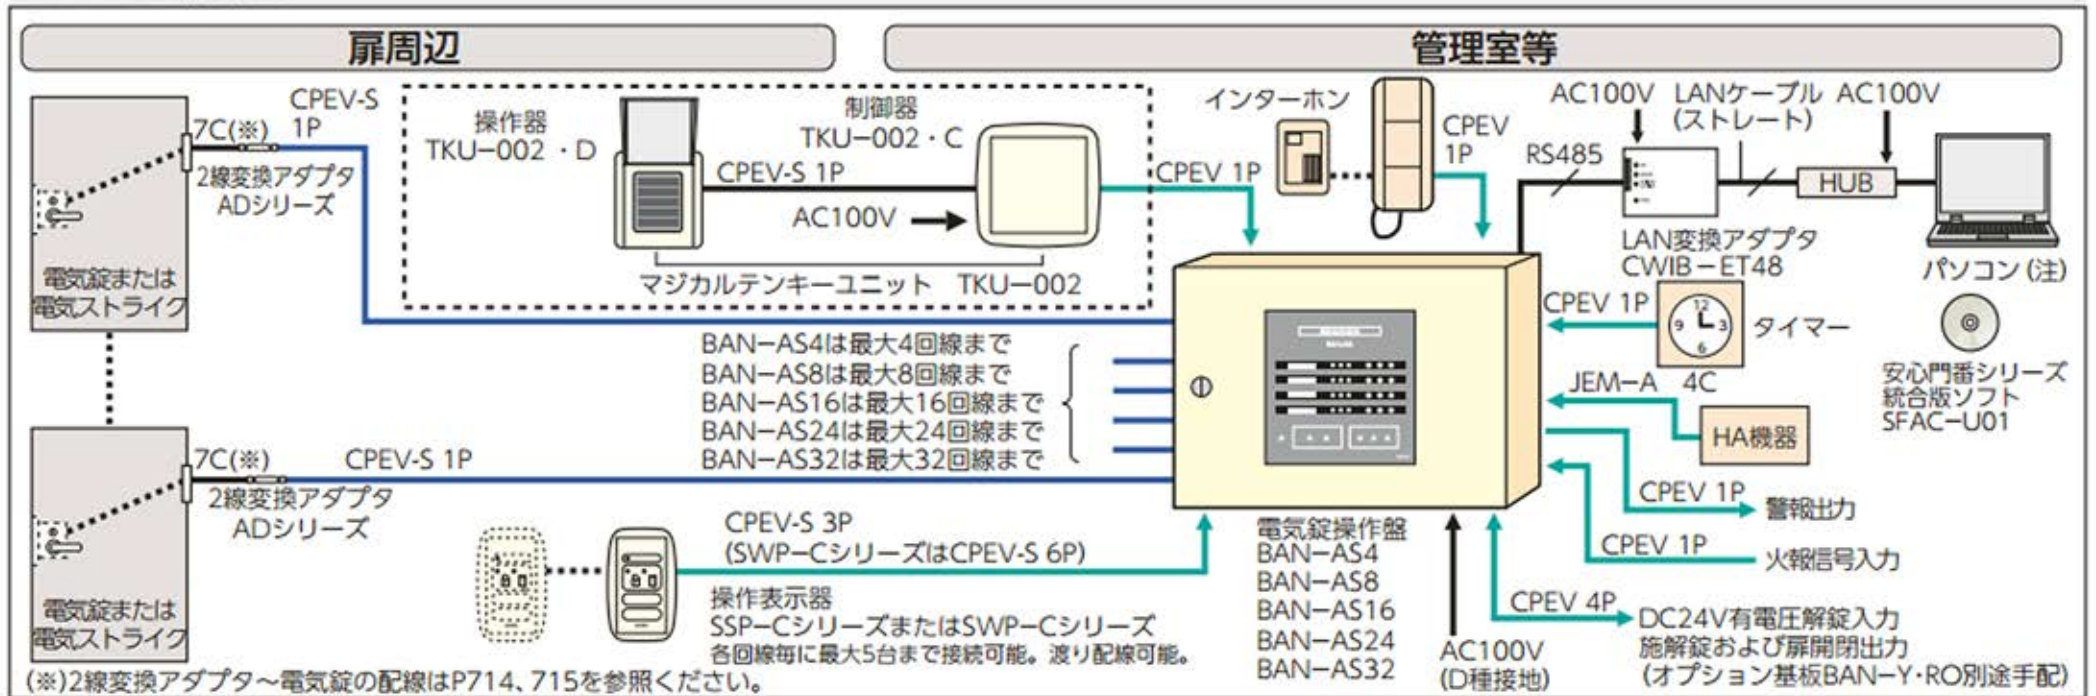

・導体径0.9mmの場合の配線距離 (更に延長する場合はお問い合わせください。TKU-002・Dの配線距離はP631をご参照ください。)

— 操作盤～電気錠: AUT, AUR, APPT, APPR, ALGT, ALGR, AUS, AST, ASR = 100m以内、EML = 80m以内、ALA, ALG, ANS = 60m以内、AL3M, AFF = 30m以内

— 操作盤～各種機器: 100m以内 (JEM-A端子は1.5m以内)

(注) パソコンとの接続についてはSFAC-U01 (P638) をご参照ください。