



片開き(防火設備)

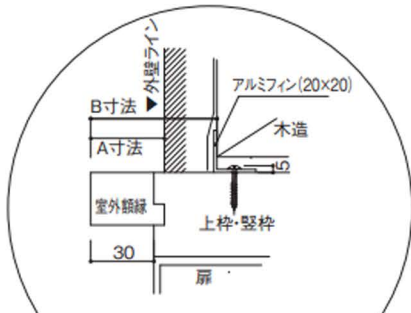

※Aは必ず30mm以下にしてください。
Bは60mmで工場出荷ですが、
必要に応じて移動させてください。

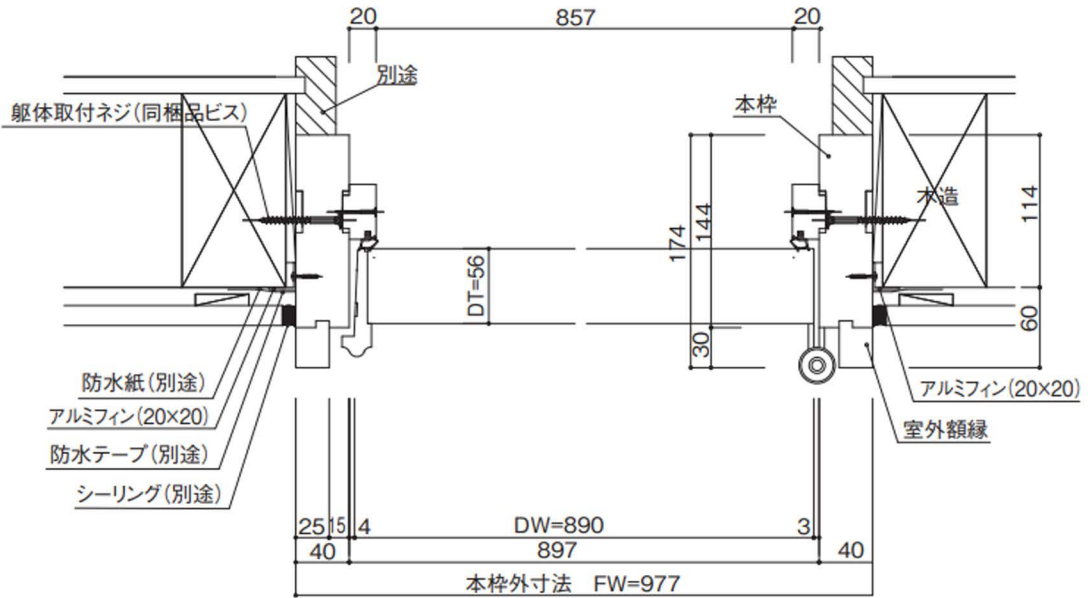